




## EUROPLUS

33812\_33814

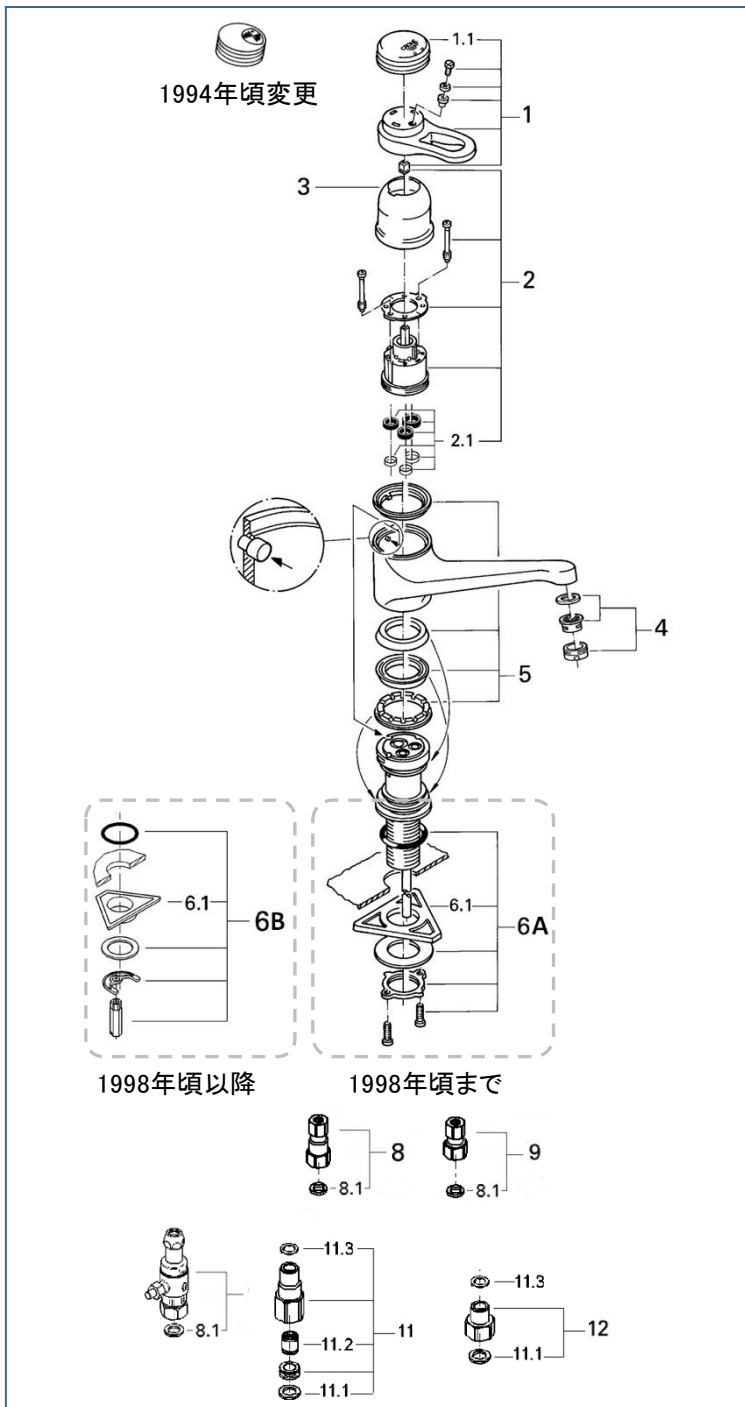

| 図番   | 名称                              | 品番        |
|------|---------------------------------|-----------|
| 1    | プラス洗面浴室レバー                      | 46129000  |
| 1.1  | プラス洗面浴室キャップ                     | 46130000  |
| 2    | セラミックカートリッジ                     | 46048000  |
| 2.1  | シールセット                          | 廃番        |
| 3    | ユーロプラス94化粧カバー                   | 01734000  |
| 4    | エアレーターM24x1マウザータイプ(外ネジ)         | 13941000  |
| 5    | 旧ユーロプラス・ユーロリング用パッキンセット          | 46077000  |
| 6A   | ヨーロディスク締付                       | 46078000  |
| 6B   | 4619333875用締付セット                | JP609100  |
| 6.1  | LL用三角補強板(旧0533400W)             | 41186900W |
| 8    | 逆止弁付接続アダ・C                      | 12105N00  |
| 8.1  | 1/2"スーパーパッキン                    | FP-01     |
|      | 12074用赤ファイバーパッキン                | JP016900  |
| 9    | 接続アダプター寒冷地(12042N002個セット)       | JP010900  |
| 10   | アダプター寒冷湯水逆止CV-4-1               | 06366000  |
| 11   | 接続アダプター1/2"フレキ管用(12072N002個セット) | JP010800  |
| 11.1 | 1/2"スーパーパッキン                    | FP-01     |
| 11.2 | 逆止弁15MM                         | DW15      |
| 11.3 | 3/8"用スーパーパッキン                   | FP-10     |
| 12   | 接続アダプターフレキホース用(120420012個セット)   | JP011000  |

注)

三角補強板はご購入時期により形状が異なりますのでご注意ください。



※8.1は、旧タイプのパッキンを交換する際は、アダプターも交換になります。  
もしくはファイバーパッキンを使用してください。

※10の寒冷地用逆止弁は必要なくなりました。

※新タイプのフレキ仕様があります

※締付セットは製造時期により異なります。  
現場の仕様に合った部品をお求めください。

注1) ※印は受注発注品となります。

2) ご発注時に品切れの部品は、ドイツ本国の在庫状況により受注後1~2ヶ月後の納入になる場合もあります。